



Információ	Indítás	Időtartam	LASeq [d]	LASeqmax. [d]	LAImax. [d]	1/3 Okt.sá [d]	1/3 Okt.sá [d]	1/3 Okt.sá [d]	1/3 Okt.sá [d]	1/3 Okt.sá [d]	1/3 Okt.sá [d]
	-	-	P1 (A, Lassú)	P2 (A, Lassú)	P3 (A, Impulzus)	Lin	Lin	Lin	Lin	Lin	Lin
Fő kurzor	2026.07.11 15:04	-	36,4	47,2	52,3	3,1	9,3	15,4	19,7	24,5	28,2
Belső blokkok	2026.07.11 14:59	8:00:00	35,3	58,9	65,9	2,5	7,2	12,5	17,3	22,5	27,1

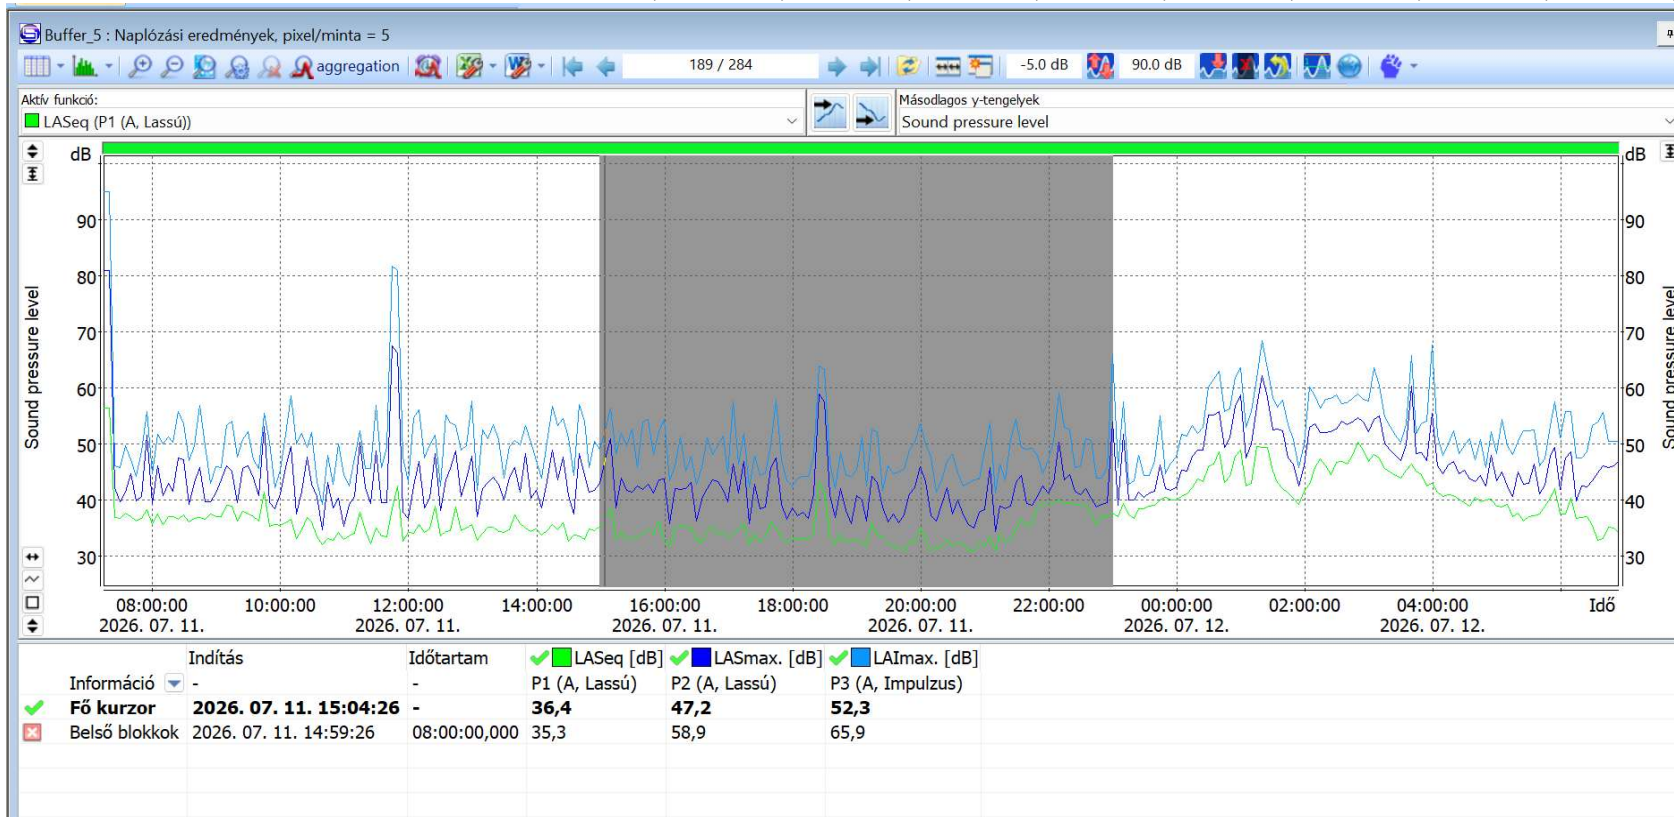

Sukoró, Hóvirág u. 12

	Indítás	Időtartam	LASeq [d]	LASeqmax.	LAImax.	[1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá	1/3 Okt.sá
Információ	-	-	P1 (A, Las	P2 (A, Las	P3 (A, Im	Lin	Lin	Lin	Lin	Lin	Lin
Fő kurzor	2026.07.11 20:39	-	32,1	37,3	42,5	-0,2	0,8	3,6	6,2	9,6	13,3
Belső blokkok	2026.07.12 2:29	0:30:00	48,1	54,7	58,9	2,4	6,4	11,5	15,3	19,7	23,6

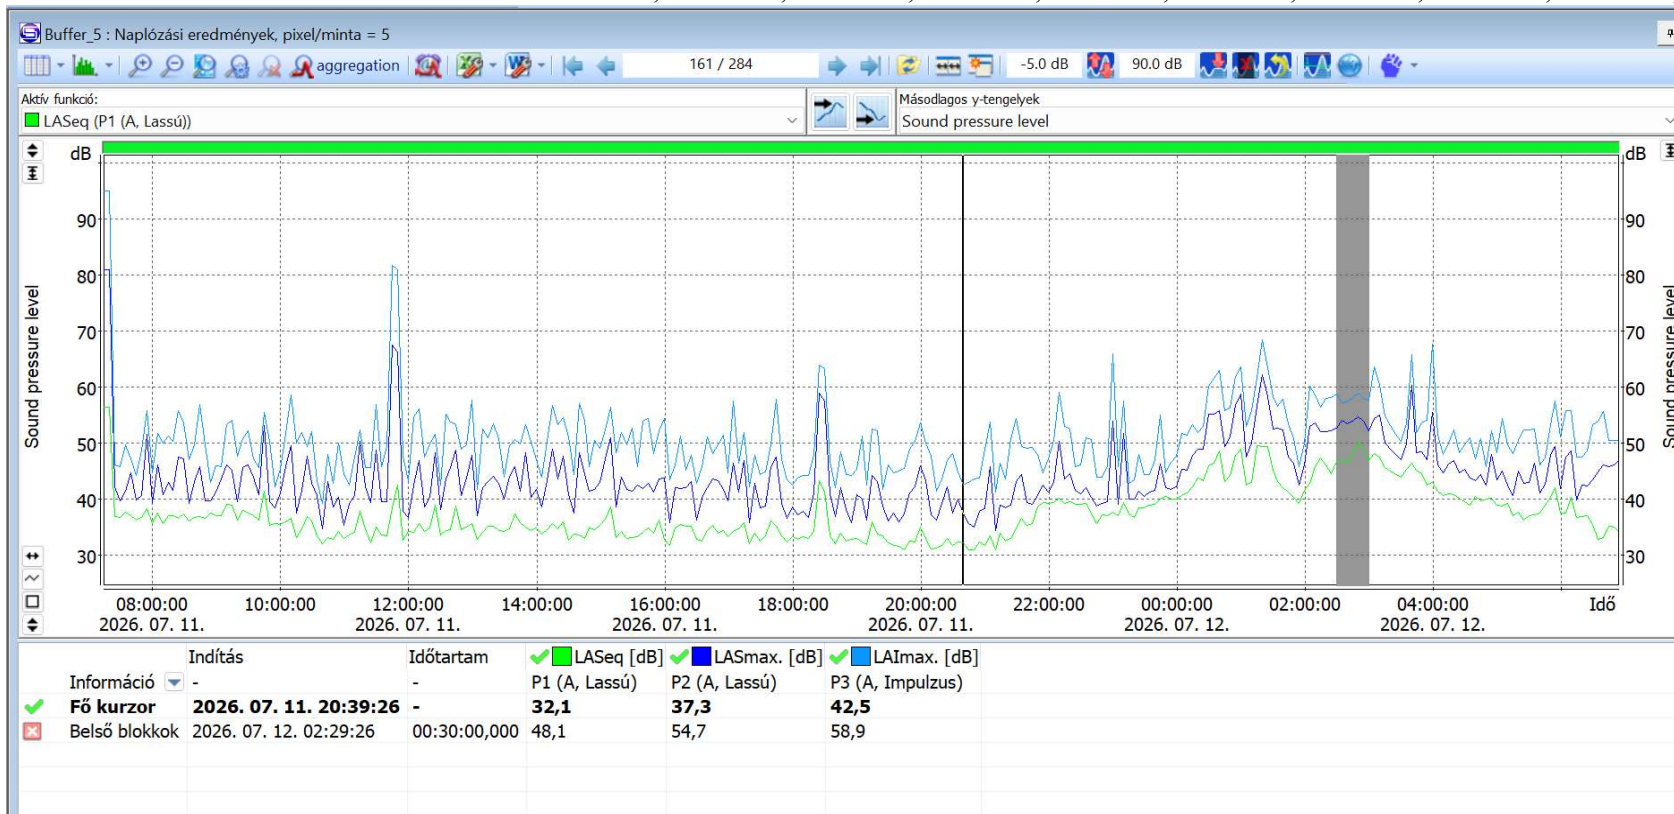

Sukoró, Hóvirág u. 12

Mérési eredmények és feldolgozások
EFOTT RENDEZVÉNY 2026

Mérés helye: Sukoró, Hóvirág u. 12
Mérés ideje: 2026.07.08-2026.07.12

Mérési pont jele	Mérési pont jellege	Zaj jellege	Egyen értékű A - hangnyomás szint s		Alap zaj		Zaj im pulzus jellege			Zaj kesk enysávú jell ege		L _{AE} dB	L _{AM} dB	L _{AE} = L _{AM} dB	L _{KH}	Minő sítés
			L _{Aeq} dB	megit.idő óra	L _{Aa} dB	K _a dB	L _{Alm} dB	L _{ASm} dB	K _{imp} dB	ΔL _{terc} dB	K _{ton} dB					
Nappal																
7. 8.	változó	ZT	40,0	8,0	36,0	-2,2	74,4	71,5	0,0	0,0	0,0	---	37,8	---	65	meg felel
7. 9.	változó	ZT	38,4	8,0	34,1	-2,0	70,0	67,1	0,0	3,6	0,0	---	36,4	---	65	meg felel
7. 10.	változó	ZT	49,2	8,0	32,7	-0,1	71,1	68,2	0,0	2,8	0,0	---	49,1	---	65	meg felel
7. 11.	változó	ZT	35,3	8,0	31,8	-2,6	61,8	58,9	0,0	0,0	0,0	---	32,7	---	65	meg felel
			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	---	---	---		
			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	---	---	---		
Éjszaka																
7. 8.	változó	ZT	35,4	0,5	29,0	-1,1	50,7	47,8	0,0	2,6	0,0	---	34,3	---	55	meg felel
7. 9.	változó	ZT	50,2	0,5	33,0	-0,1	63,7	60,8	0,0	2,0	0,0	---	50,1	---	55	meg felel
7. 10.	változó	ZT	54,0	0,5	41,0	-0,2	66,9	64,0	0,0	2,2	0,0	---	53,8	---	55	meg felel
7. 11.	változó	ZT	48,1	0,5	32,0	-0,1	57,5	54,7	0,0	3,8	0,0	---	48,0	---	55	meg felel
			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	---	---	---		
			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	---	---	---		

ZK zajkibocsátás hatásterületen belül
ZT zajterhelés hatásterületen belül
xx,x a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszint értéke az alapzajtól függetlenül nem határozható meg.

Sukoró, Hóvirág u. 12 LAM=L_{Aeq}+K_a+K_{imp}+K_{ton}

0
0
0
0
0
0